콘텐츠 테이블

일광 절약 시간(Daylight Saving Time) 구성하기 1
BioStar 2 서버 1
BioStar 2 클라이언트 3
장치 4

시스템 구성, BioStar 2, 일광 절약 시간, Daylight Saving Time, DST

일광 절약 시간(Daylight Saving Time) 구성하기

일광 절약 시간(Daylight Saving Time)을 사용하려면 BioStar 2 서버, 클라이언트, 장치에 대해 모두 동일한 일광 절약 시간을 구성해야 합니다.

적용 버전: BioStar 2.6.0 이상
지원 장치:

Device	Version
BioStation 2	V1.5.0 or above
BioStation A2	V1.4.0 or above
CoreStation	V1.1.0 or above
BioEntry P2	V1.1.0 or above
BioStation L2	V1.3.0 or above
BioEntry N2	V1.0.0 or above
BioEntry W2	V1.2.0 or above
FaceStation 2	V1.1.0 or above

* Entry device which firmware version is V2.x is not supported

BioStar 2 서버

1. **설정(Settings) > 일광 절약 시간(DAYLIGHT SAVING TIME)**으로 이동하십시오.

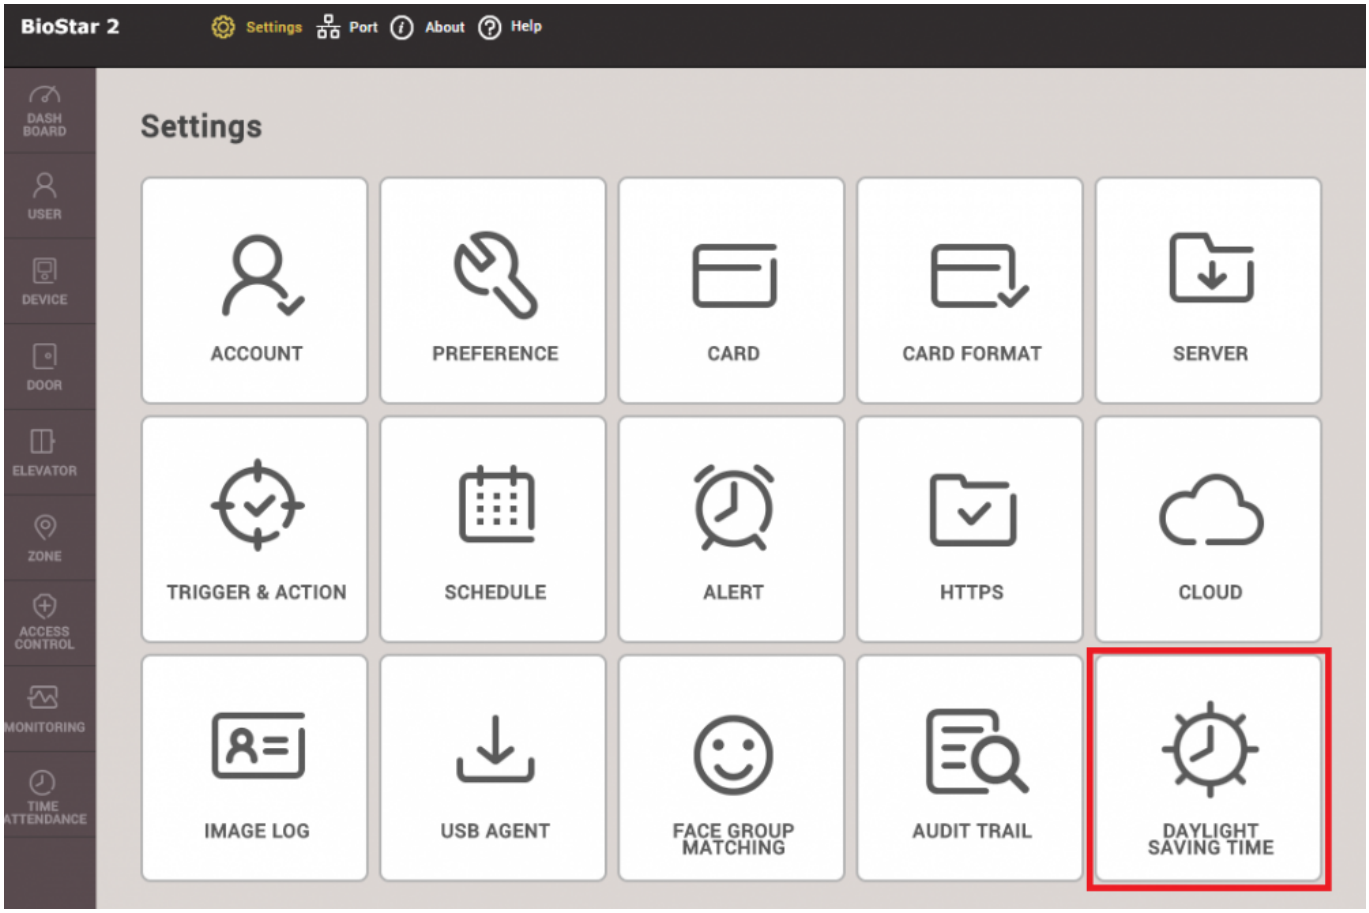

2. +**추가(+Add)**를 클릭해 새 일광 절약 시간을 생성하십시오.

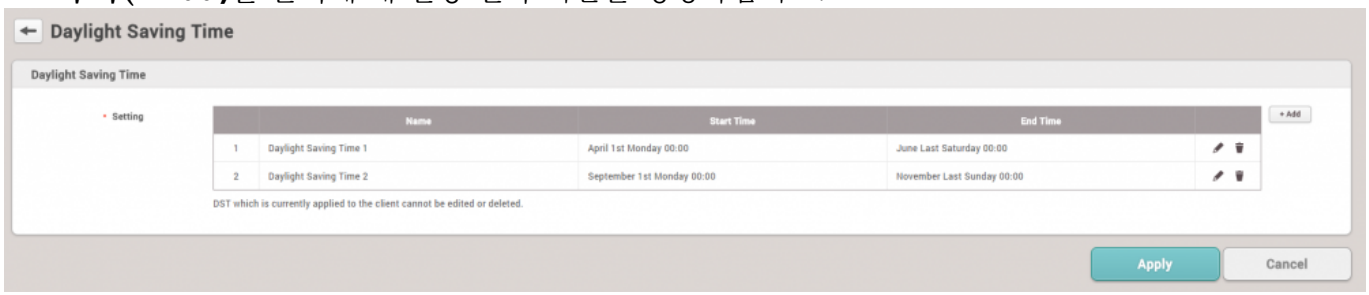

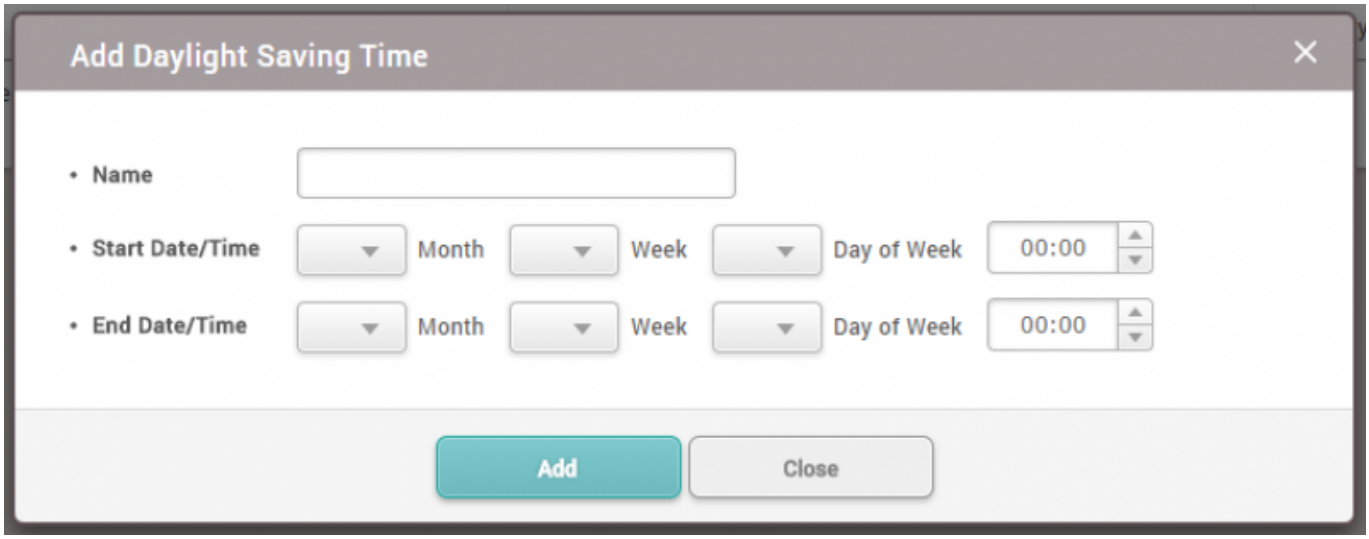

- 생성 가능한 일광 절약 시간 개수: 최대 200개
- 일광 절약 시간 이름 글자수 제한: 최대 48자

BioStar 2 클라이언트

1. **설정(Settings) > 기본 설정(PREFERENCE)**으로 이동하십시오.

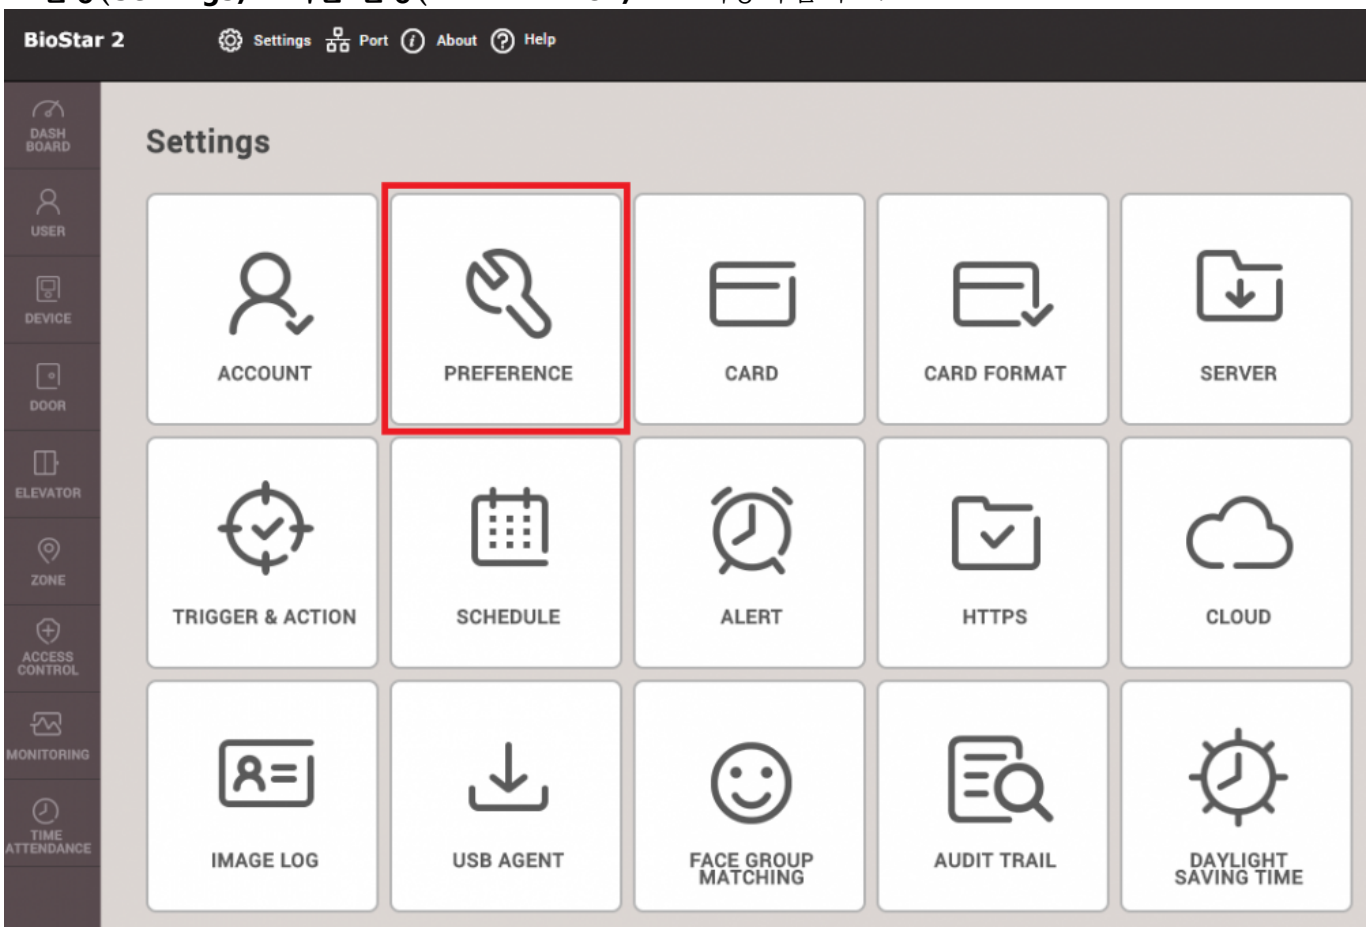

2. 설정할 일광 절약 시간을 선택하십시오.
일광 절약 시간은 최대 2개의 기간을 선택할 수 있지만, 중복된 기간은 설정할 수 없습니다.

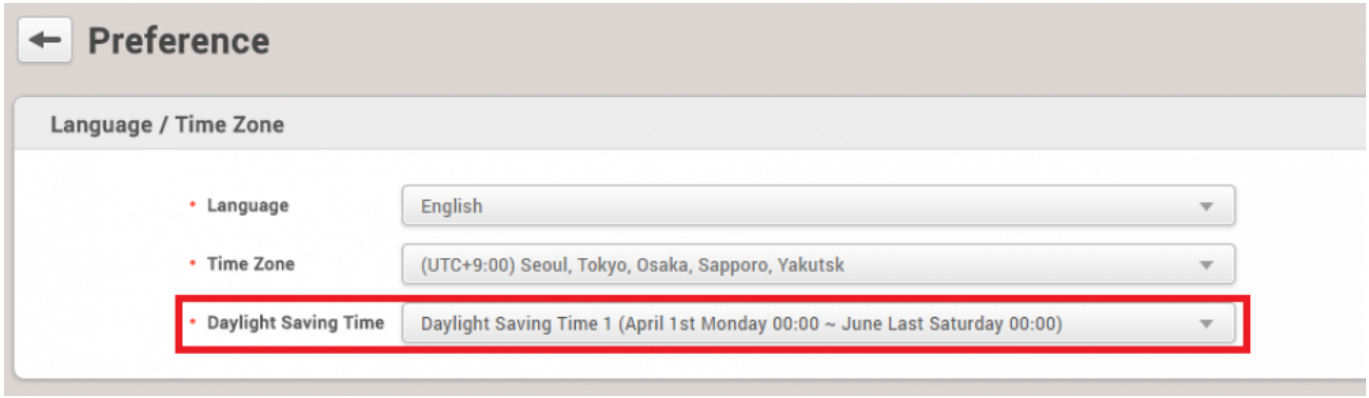

- BioStar 2에 로그인 한 모든 사용자는 **설정(Settings) > 기본 설정(PREFERENCE)**에서 일광 절약 시간을 설정할 수 있습니다. 즉, 모니터링 권한이 없는 사용자도 설정이 가능합니다.
- BioStar 2 클라이언트(**설정(Settings) > 기본 설정(PREFERENCE)**)에서 일광 절약 시간을 설정한 경우, 편집하거나 삭제할 수 없습니다. **설정(Setting) > 일광 절약 시간(DAYLIGHT SAVING TIME)** 페이지로 이동하면, 선택된 일광 절약 시간 아이콘이 비활성화됩니다.

3. 일광 절약 시간이 적용된 동안 이벤트 로그(모니터링 및 실시간 로그)의 시간은 일광 절약 시간 및 표준 시간대에 맞춰 +1시간으로 적용됩니다.

장치

BioStar 2에서 일광 절약 시간을 설정할 경우,
1. BioStar 2의 장치 설정으로 이동하십시오.
2. **일광 절약 시간(Daylight Saving Time)**을 선택하십시오. 최대 2개의 일광 절약 시간을 선택할 수 있습니다. 중복된 2개의 일광 절약 시간은 설정할 수 없습니다.

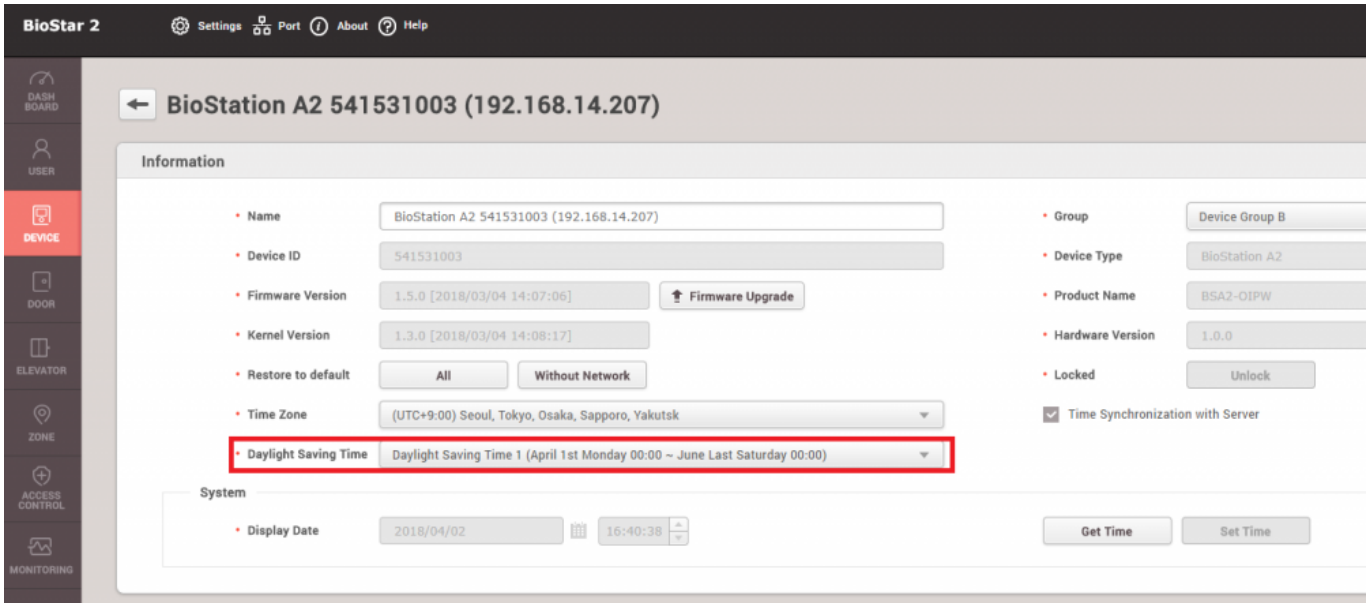

- 일광 절약 시간이 장치 메뉴에서 설정된 경우, BioStar 2 클라이언트에서 설정한 것과 달리 편집하거나 삭제할 수 있습니다. **설정(Settings) > 일광 절약 시간(DAYLIGHT SAVING TIME)** 페이지로 이동하면, 선택된 일광 절약 시간 아이콘이 활성화됩니다.
- 마스터 장치(또는 기본 장치)는 최대 2개의 일광 절약 시간을 선택할 수 있습니다.
- 슬레이브 장치의 경우 자체적으로 일광 절약 시간을 구성할 수는 없지만 마스터 장치에 설정된 일광 절약 시간을 기준으로 시간을 표시합니다.
- 이벤트 로그는 UTC-0을 기반으로 관리됩니다. 그러나 UTC, 표준 시간대, 일광 절약 시간 적용 여부에 대한 정보는 함께 관리됩니다.

장치에서 직접 일광 절약 시간을 설정할 경우,
1. 장치에서 **장치** 메뉴로 이동하십시오.
2. **장치 > 일광 절약 시간**으로 이동하십시오.
3. 새로운 일광 절약 시간을 생성하면 자동으로 **일광 절약 시간 1**, **일광 절약 시간 2**와 같이 순서대로 이름이 지정됩니다. 일광 절약 시간의 이름은 장치 모델에 따라 다를 수 있습니다.
4. **일광 절약 시간 1**을 삭제하면 **일광 절약 시간 2**가 **일광 절약 시간 1**로 변경됩니다.

> **네트워크 설정을 제외한 초기화**를 진행하면 일광 절약 시간은 초기화되지 않고 설정이 유지됩니다.

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:how_to_configure_daylight_saving_time

Last update: **2018/07/10 14:14**