

# 目次

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 工場出荷時の設定へ初期化する際のネットワーク設定の維持 ..... | 1 |
| ネットワーク設定を除外した初期化設定 .....          | 1 |

システム構成, BioStar 2, ネットワーク, 初期化

## 工場出荷時の設定へ初期化する際のネットワーク設定の維持

BioStar

2.6以前では、一部のデバイスではネットワーク設定を維持し、設定を初期化できませんでした。DHCPの代わりに固定IP

を使用すると、工場出荷時の設定へ初期化する際にネットワークを再構成する必要があります。


しかし、すべてのサイトに常にデバイスを構成し管理できる者がいるのではなく、この場合、インストールする者が直接該当サイトを訪問する必要があります。

このような不便を解決するため、BioStar

2.6からはすべてのデバイスに設定初期化の際ネットワーク除外のオプションを提供します。

### ネットワーク設定を除外した初期化設定

1. デバイス(DEVICE)メニューから、初期化するデバイスをクリックしてください。
2. 情報(Information)の設定初期化(Restore to default)から、ネットワークを除外(Without Network)を選択してください。

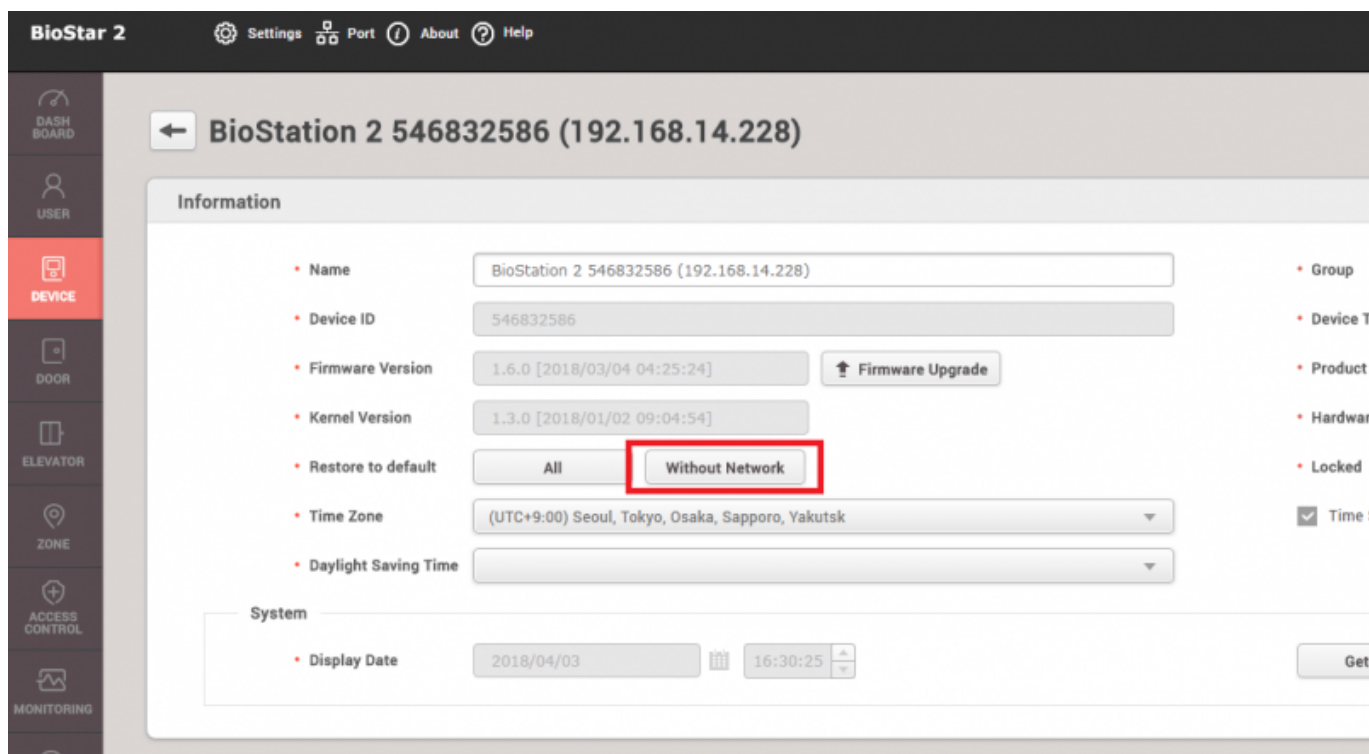

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_keep\\_network\\_settings\\_during\\_factory\\_default](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_keep_network_settings_during_factory_default)

Last update: 2019/09/30 14:48