


Tabla de Contenidos

Cómo configurar DM-20	1
Configuring DM-20 for Device Trigger and Action	2
Configuración de DM-20 para relé de puerta	3
Configuración de DM-20 para activar el relé según el evento	4


System Configuration, BioStar 2, "DM-20"

Cómo configurar DM-20

1. Haga clic en su dispositivo que será el maestro en el menú **DISPOSITIVO(DEVICE)**.
2. Configure **RS485** como **Maestro(Master)**.

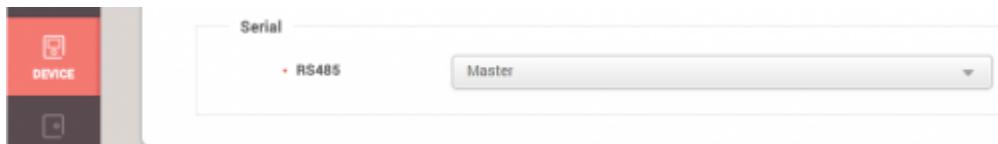

3. Haga clic en **Aplicar(Apply)**.
4. Haga clic derecho en su dispositivo y seleccione **Buscar dispositivo esclavo(Search Slave Device)**.

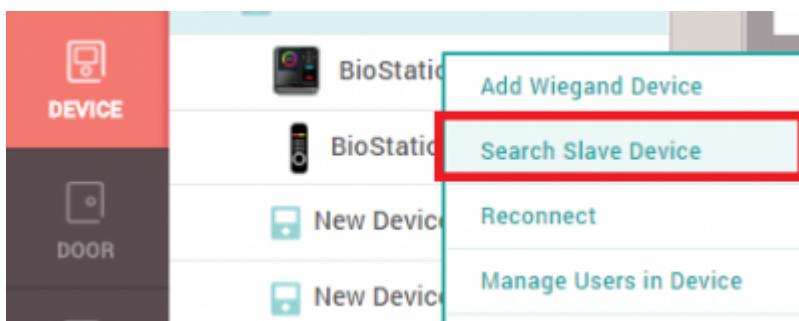


5. Si se cableó correctamente a través de RS-485, el DM-20 aparecerá en la lista de dispositivos.



6. Haga clic en **Agregar(Add)**.

Si hace clic en el menú de dispositivo del DM-20, puede actualizar el firmware y también cambiar los valores de resistencia de entradas supervisadas.


Para saber más sobre la entrada supervisada, consulte el siguiente artículo: [DM-20 Wiring Examples](#)

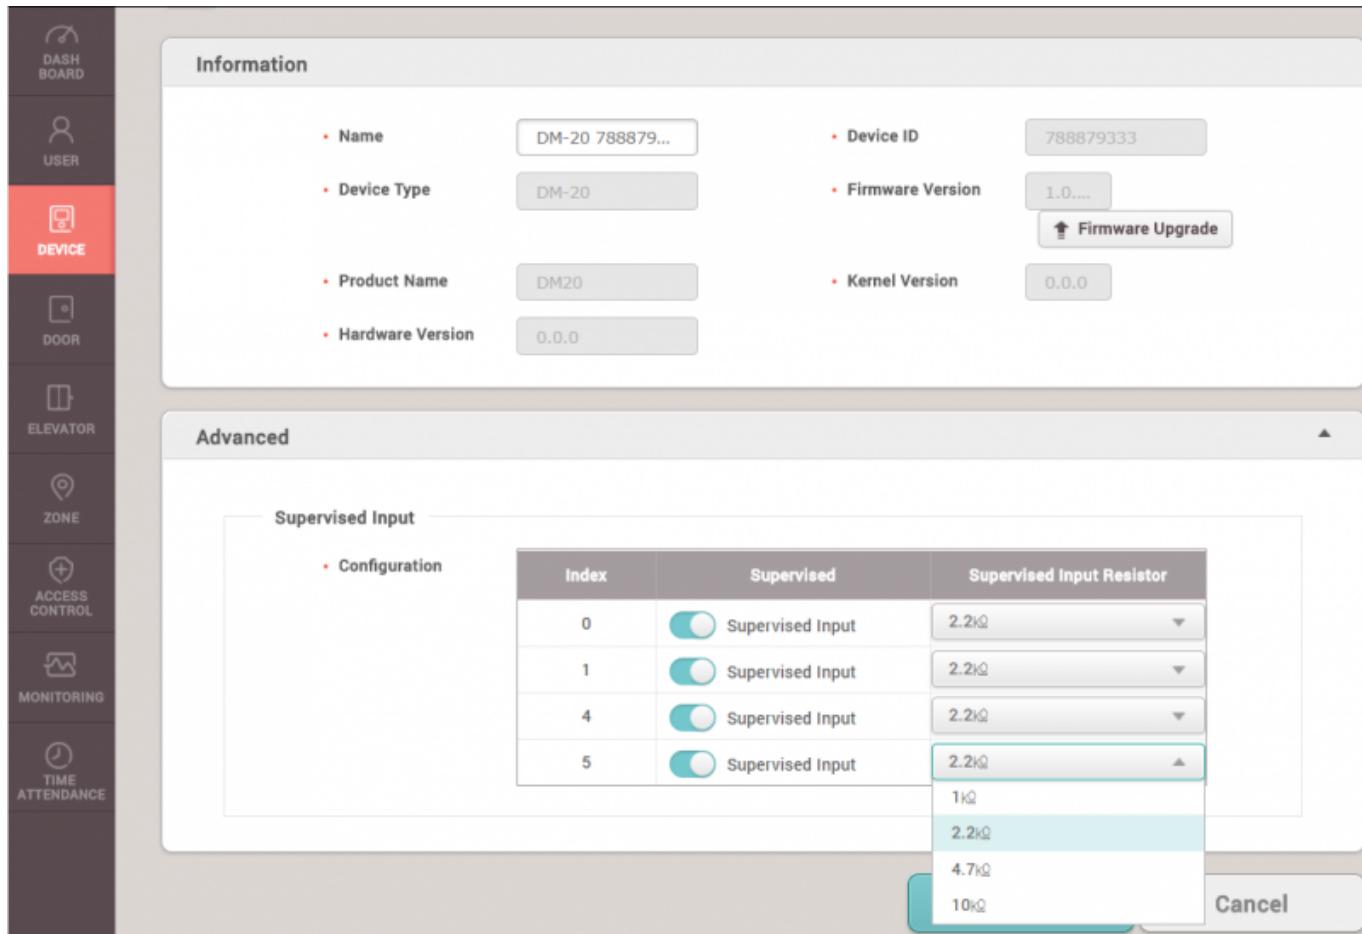

[Menú del dispositivo DM-20]

Configuring DM-20 for Device Trigger and Action

1. Haga clic en el dispositivo maestro en el menú **DISPOSITIVO(DEVICE)**.
2. Vaya a **Avanzado(Advanced) > Evento y Acción(Trigger & Action)**.
3. Haga clic en **+ Agregar(+ Add)**.
4. En la lista desplegable **Dispositivo(Dispositivo)**, seleccione DM-20.
5. Configure otros elementos según sea necesario.

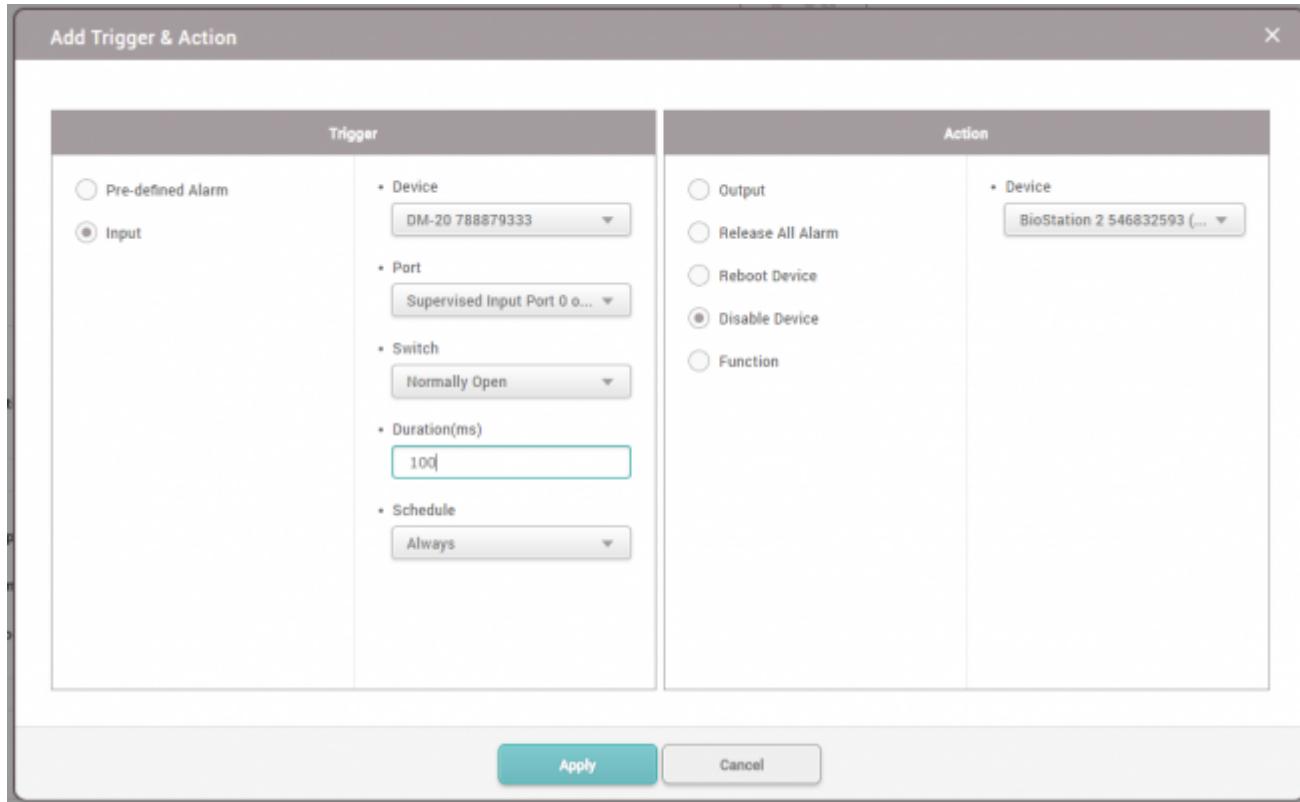


Configuración de DM-20 para relé de puerta

En este ejemplo usaremos un lector Wiegand para el dispositivo de salida.


Para otras posibilidades de configuración de puertas, consulte el siguiente artículo: [DM-20 Wiring Examples](#)

1. En el menú **DISPOSITIVO(DEVICE)**, haga clic derecho en el dispositivo maestro y haga clic en **Agregar dispositivo Wiegand(Add Wiegand Device)**.

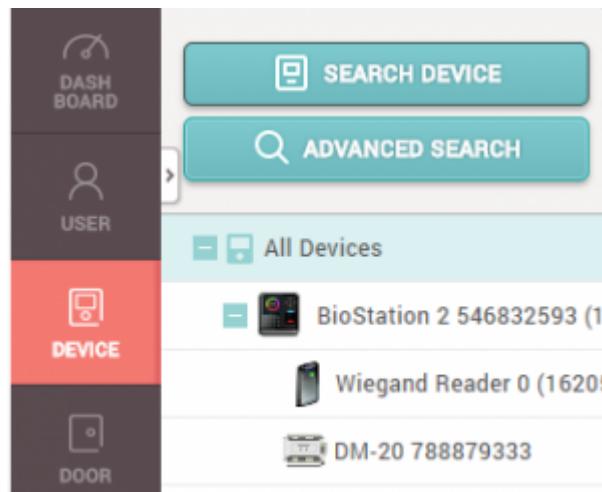

2. Haga clic en **Agregar(Add)**.
3. Haga clic en el menú **PUERTA(DOOR)**.
4. Haga clic en **AGREGAR PUERTA(ADD DOOR)**.


5. Configure el **Dispositivo de entrada(Entry Device)** como dispositivo maestro.
6. Configure el **Dispositivo de salida(Exit Device)** como **Lector Wiegand(Wiegand Reader)**.
7. Configure el **Relé de puerta(Door Relay)**, el **Botón de salida(Exit Button)** y el **Sensor de puerta(Door Sensor)** con la entrada y el relé de DM-20, según sea necesario.

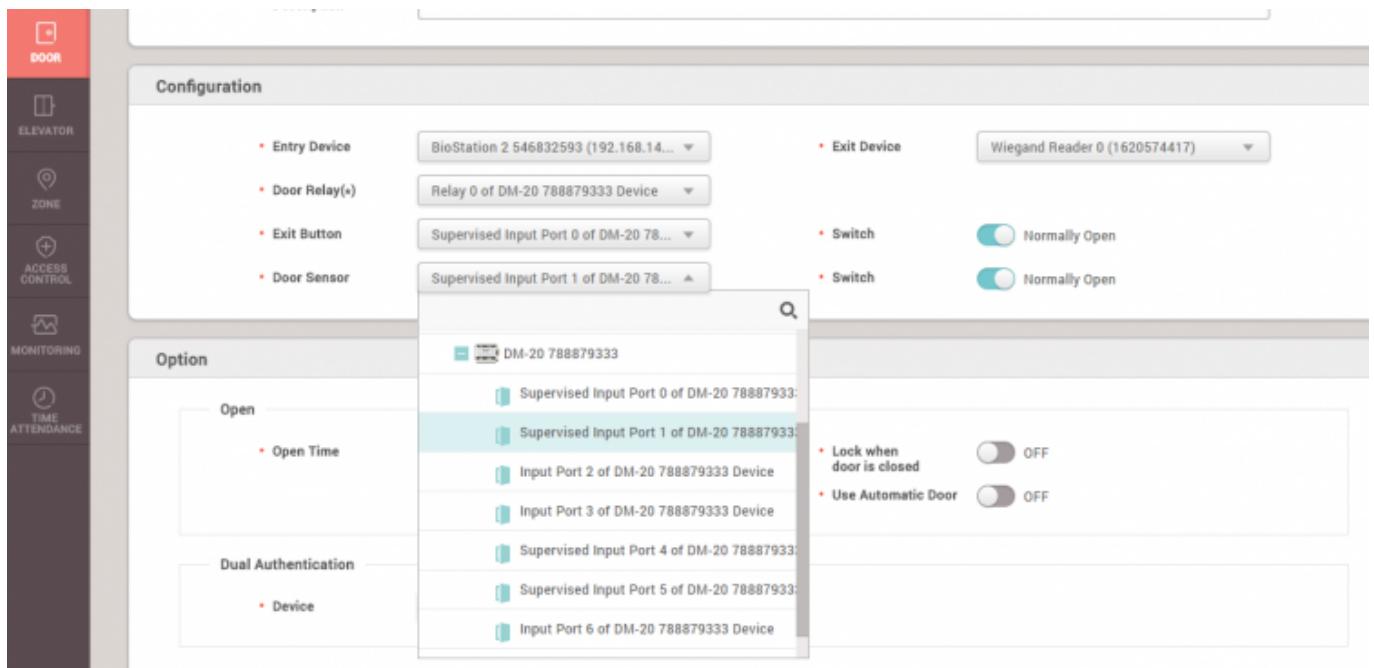

8. Haga clic en **Aplicar(Apply)**.

Configuración de DM-20 para activar el relé según el evento

1. Haga clic en el menú **Configuración(Setting)** en la barra superior del cliente web.
2. Seleccione **EVENTO y ACCIÓN(TRIGGER & ACTION)**.

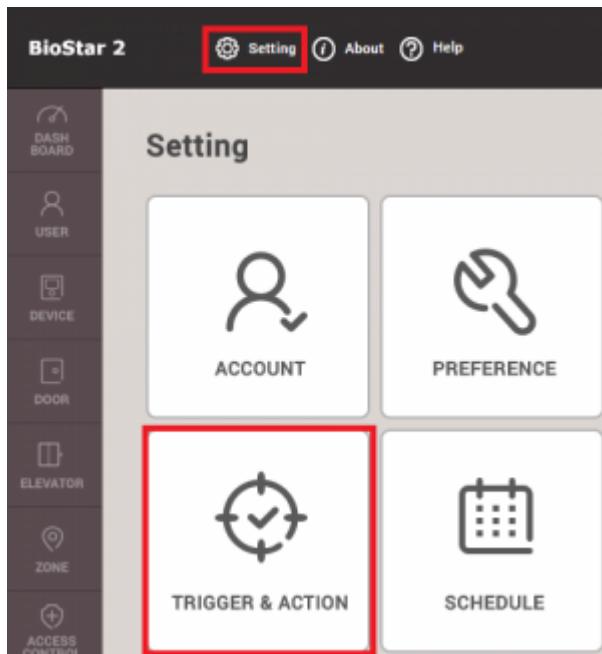

3. Haga clic en **agregar EVENTO y ACCIÓN(ADD TRIGGER & ACTION)**.
4. Seleccione un **Horario(Schedule)** cuando este evento esté activo.

5. Elija qué tipo de evento activará la salida (Dispositivo/Puerta/Zona).
6. Seleccione su Dispositivo / Puerta / Zona que será la base de este evento.
7. Seleccione su DM-20 en la pestaña **Dispositivo(Device)**.
8. Configure el relé de **Salida(Output)** y el intervalo de **Señal(Signal)**.

The screenshot shows the 'Trigger & Action' configuration screen. The 'Device' tab is selected in the top navigation bar. In the 'Event' section, the 'Tamper on' option is checked. In the 'Action' section, 'Relay 3' is selected under 'Output' and 'Testsigal' is selected under 'Signal'. Red boxes highlight the 'Device' tab, the checked 'Tamper on' event, and the selected 'Relay 3' and 'Testsigal' options.

9. Haga clic en **Aplicar(Apply)**.

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_dm-20

Last update: **2020/03/03 14:08**