

目次

火災報知ゾーンの設定	1
動画デモ	3

システム構成, BioStar 2, 火災警報ゾーン

火災報知ゾーンの設定

始める前に、Standard


以上ライセンスの活性化状態を確認してください。ライセンスが活性化すると、下記のように左メニューボタンでゾーンメニューが確認できます。

1. ゾーン > ゾーン追加 > 火災報知 > 適用をクリックしてください。



2. ゾーン名称を入力した後、モードをローカルまたはグローバルで選択してください。

- ローカルゾーン：RS-485接続されたマスターおよびスレーブデバイスで構成され、マスターデバイスは'ゾーンマスター'です。
- グローバルゾーン：TCP/IPおよびRS485で接続されたデバイスで構成され、BioStar 2サーバーが'ゾーンマスター'です。

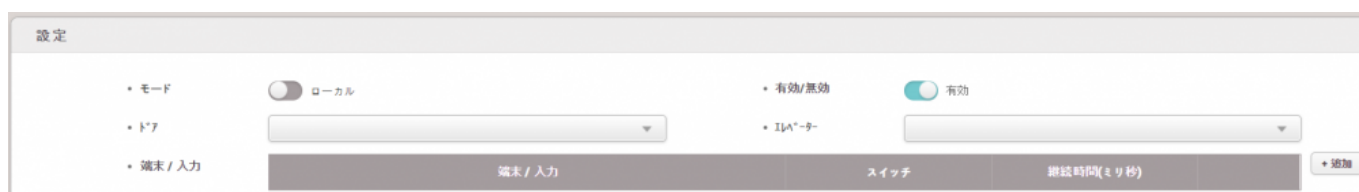

3. 火災報知ゾーンを設定するドアを選択し、火災報知信号を受信する端末および入力ポートを選択してください。

設定

- モード ☐ ローカル
- 有効/無効 ☒ 有効
- ドマ N2
- IPアドレス
- 端末 / 入力

端末 / 入力	スイッチ	継延時間(ミリ秒)	
BioLite N2 545293876 (192.168.10.45) 端末の入力ポート 0	通電時解除	100	

+ 追加

4. 警報を発生させるには、端末および出力ポートを設定してください。

動作を追加

動作

- 出力
 - 端末 BioLite N2 545293876 (192...
 - 出力 リレー 0
 - シグナル test

適用 キャンセル

5. グローバルモードからローカルモードに変更すると、警告メッセージが表示されます。

警告

ゾーンをローカル設定とします。
この操作は、火災報知ゾーンのマスター端末にRS-485で接続されていない場合、端末の火災報知ゾーンの設定をリセットします。
続けますか？

継続 キャンセル

6. 完了後は**モニタリング** >

ゾーン状態に移動し、テスト入力を通じて警報および出入口リレー応答を確認してください。

FIRE_ALARM

✕

- Device **BioLiteNet 538101264**
- Alarm **Fire alarm zone alarm is detected**
- Date **2015/09/17 10:43:59**

Acknowledge

Ignore

Door Status					
Save Filter					
<input type="checkbox"/>	Door Name	Door Status	Door Relay	Alarm	Last Event
<input type="checkbox"/>	BEW	Unlocked			10:43 UNLOCKED
<input type="checkbox"/>	BS2 + BLN	Unlocked			10:44 UNLOCKED

7.

エリアを選択した後、**アラーム解除**

ボタンをクリックしてください。すると、出入口が正常状態に変更されます。

Zone Status						
Save Filter						Clear Alarm ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Type	Zone Name	Active/Inactive	Status	Alarm	Last Event
<input checked="" type="checkbox"/>	Fire Alarm	Test	Active	Normal		10:47 FIRE_ALARM_CLEAR

Door Status					
Save Filter					
<input type="checkbox"/>	Door Name	Door Status	Door Relay	Alarm	Last Event
<input type="checkbox"/>	BEW	Closed	Locked		10:47 LOCKED
<input type="checkbox"/>	BS2 + BLN	Closed	Locked		10:48 LOCKED

動画デモ

[fire.mp4](#)

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_firealarm_zone&rev=1602134255

Last update: **2020/10/08 14:17**