

目次

BioStar 2 Mobileアプリでのプッシュアラームの受信	1
--	---

システム構成, BioStar 2 Mobile

BioStar 2 Mobileアプリでのプッシュアラームの受信

BioStar 2モバイルアプリでプッシュアラームを受信するには、BioStar 2が作業条件および動作を設定し、モバイルプッシュアラームで受信したいイベントの種類について警報を送信するための設定が必要です。

1. 設定(Settings) >

警報(ALERT)メニューに移動した後、イベントが警報を送信するように設定してください。


Device	Door	Zone	Authentication
☐ SUPERVISED_INPUT_OPEN	☐ HELD_OPEN_ALARM	☒ FIRE_ALARM	☒ ACCESS_DENIED
☐ SUPERVISED_INPUT_SHORT	☒ FORCED_OPEN_ALARM	☒ APB_ALARM	☐ IDENTIFY_DURESS
☐ TAMPER_ON			☐ IDENTIFY_FAIL
☐ RS485_DISCONNECTED			☐ VERIFY_DURESS
☒ SYSTEM_RESET			☐ VERIFY_FAIL

デバイスまたは出入口イベント警報を活性化するには、**作業条件および動作(Trigger & Action)**


を設定してイベントを有効にしなければなりません。そうでないと、システムがイベントを認識できないため、警報を送信することができません。

例えば、ドア強制開門イベントに対する警報を受信するには、ドアタブに移動し強制開門イベントを設定してイベントを活性化しなければなりません。または、グローバルメニューから作業条件および動作に移動して、ドア、イベント、デバイスおよび動作を設定します。


[ドアタブ]

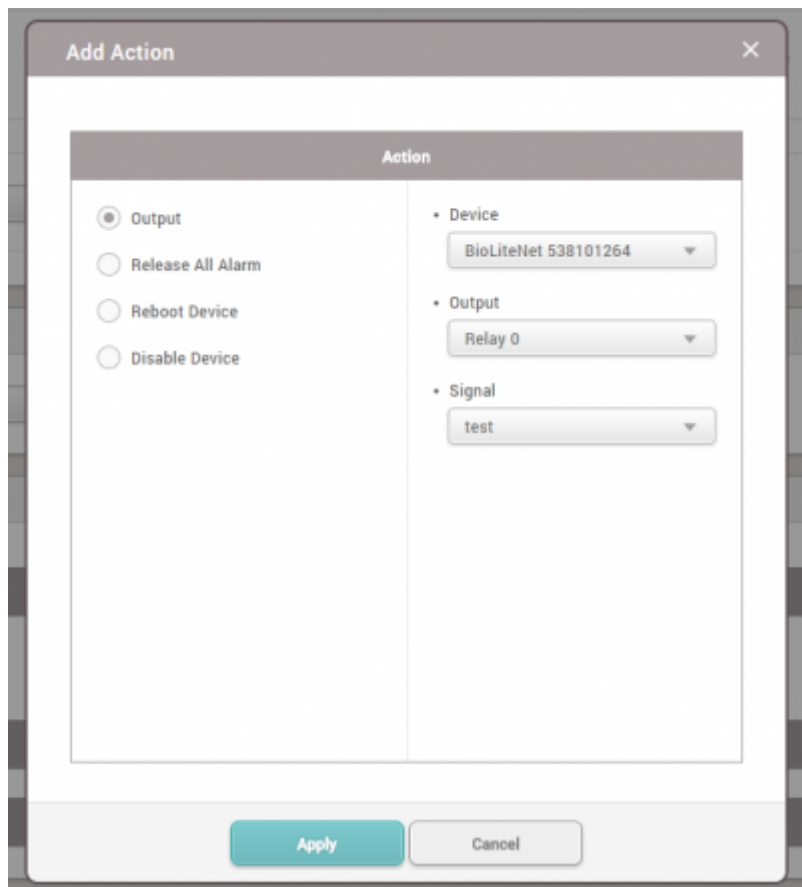


[作業条件および動作]

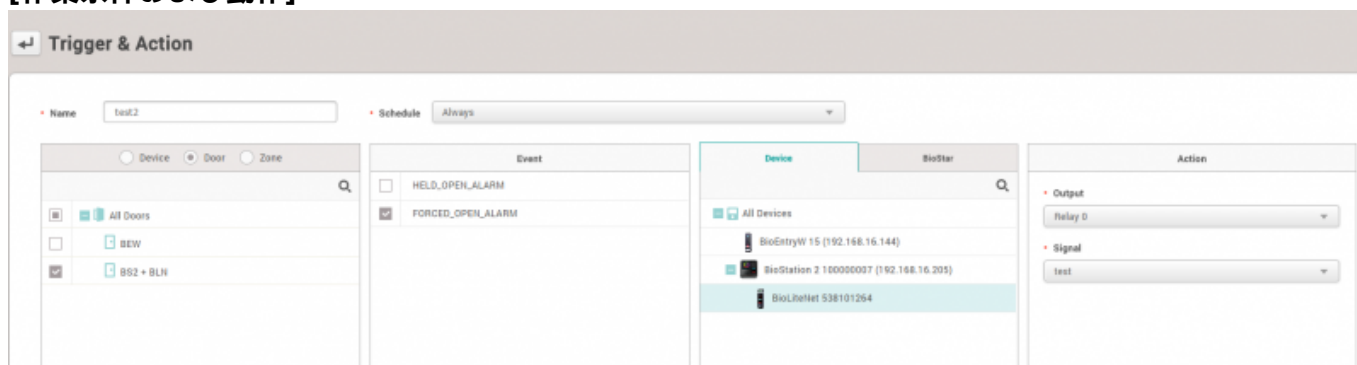

2. 警報(Alert)設定に戻って**ドア強制開門(Forced Open)**を選択した後、確認をクリックしてください。

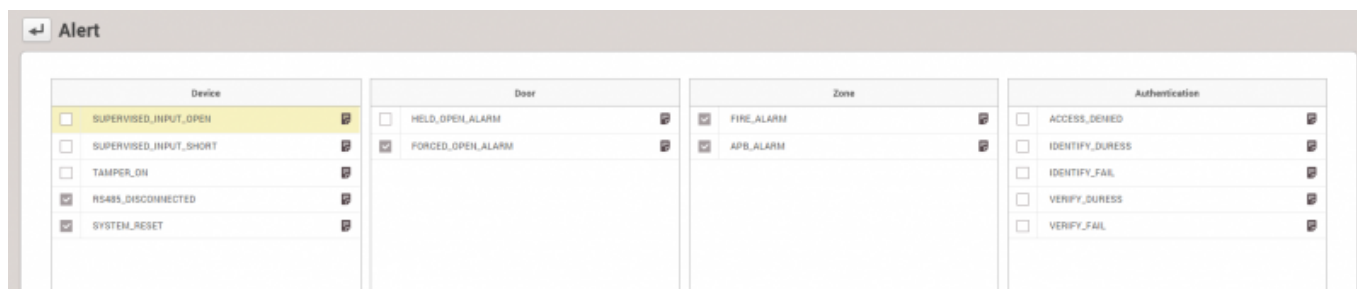


3. ドア強制開門が発生したら、下のような警報情報が確認できます。

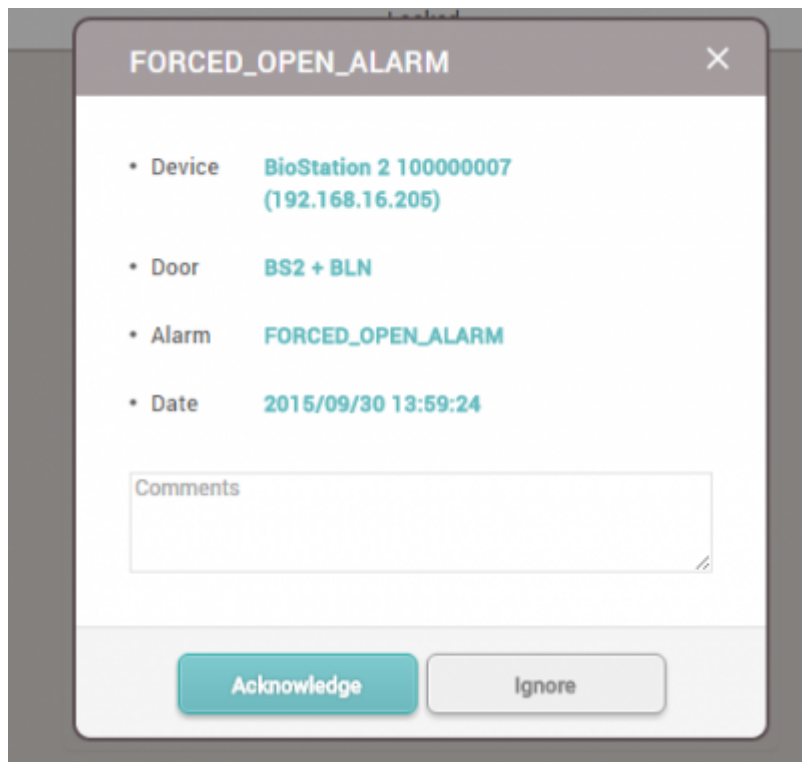


4. BioStar 2 Mobile

アプリから右上段にある'設定アイコン'を押して、プッシュアラームを受信する通知イベントを選択してください。

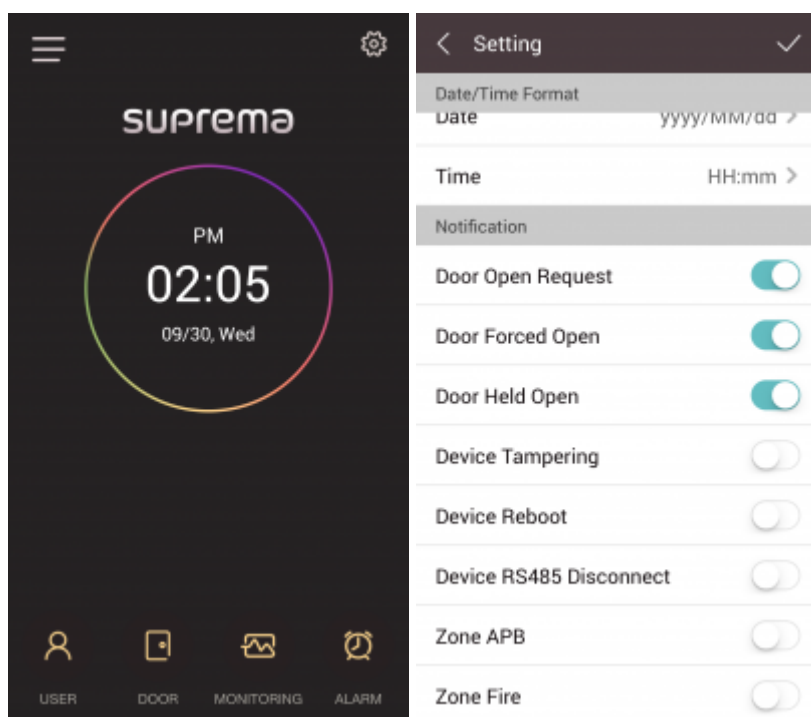

5. **Door Forced Open**を活性化し、Mobileアプリ警報を選択します。



From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_receive_a_push_alarm_from_mobile_app

Last update: **2019/09/06 13:19**